


WIRING DIAGRAM GCS29NFH TOUCH DISPLAY

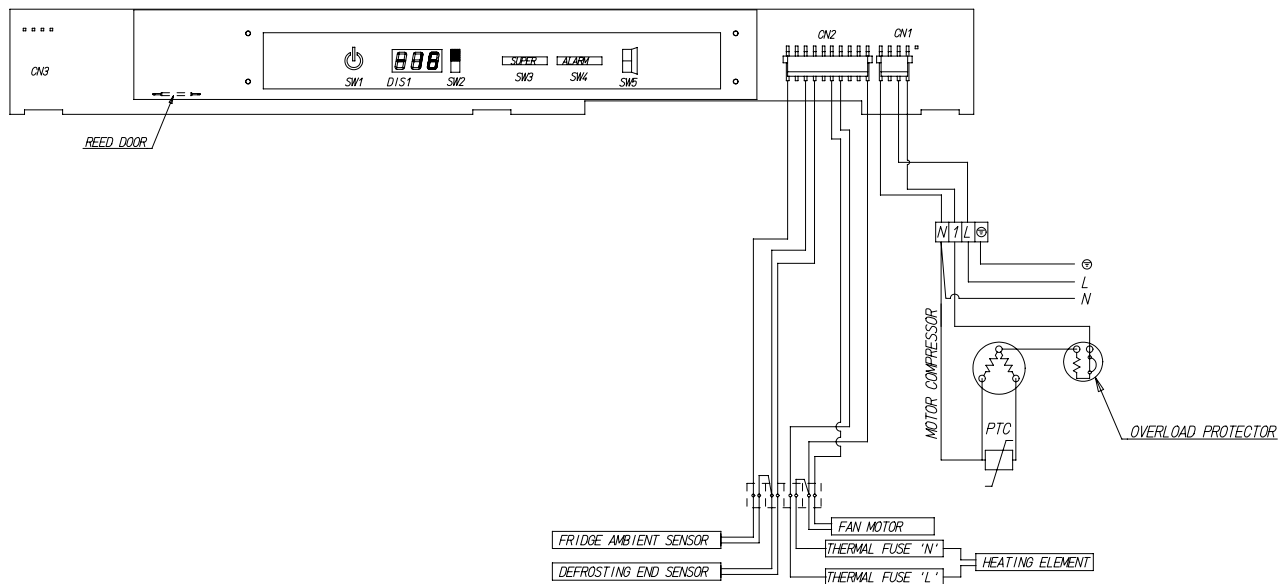

Antonio Merloni spa			UFFICIO TECNICO - Loc. Colle di Nocera Nocera Umbra (PG) - Italy Tel. 0742/8201-Telefax 0742/810429			Materiale			-
			Tolleranze generali: classe - - - (Uni Iso 2768)			Finitura			-
						Stato			-
						Trattamento termico			-
						Trattamento superficiale			-
						Aspetto superficiale			-
						Dis.N°: E0033300			-
						Progetto: - -			-